

Al-Mustagbal University Department (Power Mechanics Technologies Engineering) Class (Four) Subject (Air conditioning system) Lecturer (Qusay Rasheed Abd Al-amir)

1stterm – Lect. (Air purification)

Air purification: The control of air purity consist of reducing or eliminating unwanted particles or gaseous matters from the air supplied to space. This is a function of an air condition system.

تنقية الهواء: هي عملية السيطرة على نقاء الهواء من خلال تقليل أو إز الله دقائق غير المرغوب فيها أو المواد الغازية من الهواء المجهز إلى الفراغ. هذه وظيفة لنظام التكبيف

Q1/What are benefits producing from air purifications process?

الفوائد الناتجة عن عملية تنقية الهواء ؟

- 1-Reduction of building cleaning costs by 40% ٪ دفيض تكاليف تنظيف المبانى بنسبة ٤٠٪
- 2- Reduction of employee absenteeism due to removal bacteria, viruses and allergens from the air.

الحد من التغيب عن المو ظفين نتيجة إز الة البكتيريا و الفير و سات و المواد المسببة للحساسية من الهواء ز بادة كفاءة الموظف 3-An increase in employee efficiency.

4- An increase in product quality.

زيادة في جودة المنتج

5- An increase in the life of machinery or equipments

زيادة عمر الآلات أو المعدات

Contaminants types:

أنواع الملوثات

Air is contaminated in varying degrees by Dusts (<100μm), Fumes (<1μm) Smokes(<1μm), Mists or fogs (<100μm), as well as Organic particles such as bacteria (0.2-5 μm), pollen(5-150 μm) and viruses (<1μm). Theses contaminates may be introduce into the air from outdoors or they be returned to the airconditioning apparatus from the space.

يتلوث الهواء بدرجات متفاوتة بالغبار والأبخرة والدخان وكذلك الجسيمات العضوية مثل البكتبريا وحبوب اللقاح والفيروسات. قد يتم إدخال هذه الملوثات الى الهواء من خلال الهواء الخارجي أو يتم إعادتها إلى جهاز تكييف الهواء من الفواغ. المايكرون (µm) هي وحدات صغيرة تستخدم لقياس قطر الجسيمات الصغيرة.

Q2/Enumerate the internal contaminants of air?

عدد ملوثات الهواء الداخلية ؟

Tobacco smoke 1دخان التبغ

2-Cleaning agents. المنظفات

3-**Building** materials

4-Equipments

5-Occupants

6-Outdoor air مو اد البناء

المعدات

شاغلي الحيز

هواء الجوى

Indoor air quality control:

There are four methods

1-Elimination of contaminates sources

2-Reducing contaminates and increasing ventilation

3-Purification of exhaust air or return air.

تقلیل علی مصادر التلوث

الحد الهلويات وزيادة التهوية

تنقية الهواء العادم أو الهواء الواجع

السيطرة على نقاوة الهواء الداخلي

4-Purification of air by increasing or without increasing of ventilation.

تنقية الهواء بزيادة أو بدون زيادة التهوية

Q3/What are methods of air cleaning?

ما هي طرق تنقية الهواء؟

1- By using centrifugal forces for elimination of big particles

باستخدام قوى الطرد المركزي للقضاء على الجسيمات الكبيرة

2- By washing the air.

بغسل الهواء

3- Curtain to block the big particles

باستخدام ستارة الهواء لحجب الجزيئات الكبيرة

4- By using viscous material to block the dust

باستخدام مادة لزجة لحجب الغيار

5- By using electrostatic for charging dust and magnate to surface has opposite باستخدام الكهرباء الساكنة لشحن الغبار وجذبها على السطح له شحنة عكسية charge.

Air sterilization:

تعقيم الهواء

1- Using ultra violet ray tube.

2- Spraying the air by triethylene glycol.

استخدام أنبوب الأشعة فوق البنفسجية

رش الهواء بمحلول ثلاثي إيثيلين كلايكول

Q4:What are types of the air filters?


ما هي انواع مرشحات الهواء؟

Air Filters Types:

1- Dry filters: it is composed from materials such as cotton wool, glass fiber, cotton fiber, foamed polyurethane, cellular polythene and pleated paper of various types.

المرشحات او الفلاتر الجافة: تتكون من مواد مثل الصوف القطني والألياف الزجاجية والألياف القطنية والبولي يوريثين الرغوى والبوليثين الخلوي والورق المطوي بأنواع مختلفة This type of filter block (یمنع)the particles of contaminants from diameter (0.7-7) micron. The efficiency for this type is from 84% to 95% and depends on the area of the medium offered to air stream. This type of filter is classified into:

- Static changeable filter when become dirty, المرشح ثابت قابل للتغيير عندما يتسخ
- Moveable disposable filter when become dirty. المرشح متحرك قابل للنقل عندما يصبح متسخً

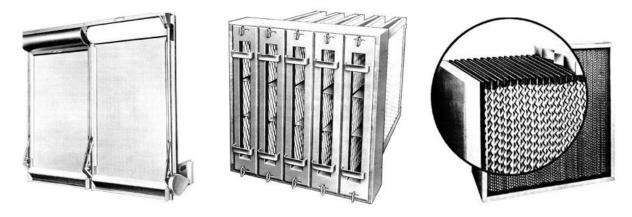

a-Automatic Dry Filter b-Pocket type filter c-High efficiency Filter Figure 1 shows many type of dry filters.

Hepa filters: These types of dry filter are made from **fine fiber**, which help to block the dust and gases and virus and bacteria in efficiency reach to 99.9% particles diameter (0.05-0.3) micron. Also, there are other types of dry filters such as **panel filter**, **bag filter**, **automatic roll filter and absolute filter**.

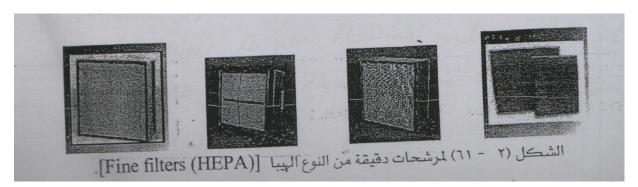


Figure 2 shows many type of **fine** filters.

2-Viscous impingement filters:

المرشحات ذات الارتطام اللزج

The theory of viscous filter depends on using a viscous material to block the dust and bacteria. It is composed from fiber glass, artificial fiber, aluminum fibers, and animals hairs saturated by viscous material such as (oil or crease) which block 90% of dust, the efficiency of this filter is from (65% - 85%).

تعتمد نظرية المرشح اللزج على استخدام مادة لزجة لمنع الغبار والبكتيريا. وتتكون من الألياف الزجاجية والألياف الصناعية وألياف الألياف الألياف الألياف الألومنيوم وشعر الحيوانات مشبع بمواد لزجة مثل (زيت أو ثنية) والتي تمنع ٩٠٪ من الغبار ، كفاءة هذا المرشح من ٥٠٪ ـ ٥٠٪). يتم تصنيف هذا الفلتر إلى

These filter is classified to:

1- Washable filters

2- Changeable filters

3- Self cleaning filters

مر شحات قابلة للغسل

مرشحات قابلة تغيير

مرشحات ذات تنظیف ذاتی ﴿

-Electronic filters:

These filters defined as (a precipitator) and is classified to two types


■ Ionizing type

■ Charged media type.

es نوع المتاين

المرشحات الالكترونية

نوع ذو الوسط مشحون








Figure 9: Electronic Charged media filter

Figure 4 shows electronic filters

The theory of this filters on charging the contaminants by electrostatic charge and then stick to opposite charge plates. The electronic filter composed from two charge have a voltage between (11000-13000 volts) which work to take all contaminates on air. The efficiency of these filter is from (70% to 90%) and used instead of fine filter to take the particles diameter less than one micron.

تعتمد نظرية المرشح على شحن الملوثات عن طريق الشحن الكهروستاتيكي ثم تلتصق بلوحات ذات شحنات مختلفة. يحتوي الفلتر الإلكتروني المكون من شحنتين على جهد بين (١١٠٠٠-١١٠٠ فولت) يعمل على تحمل جميع الملوثات في الهواء. تتراوح كفاءة هذا المرشح من (٧٠٪ إلى ٩٠٪) وتستخدم المرشح الدقيق لأخذ قطر الجسيمات أقل من ميكرون واحد.

Q5: What are the criteria of air filter selection?

ما هي معايير اختيار المرشحات

The performance of filters is measured by

- 1-Efficiency and
- 2-Resistance of filter to air flowing and
- 3-Number of operation have before changing of clearing the filter.

كفاءة المرشح Filter efficiency:

The efficiency of filter is measured of its ability to remove dust from the air and calculated by the following formula:

$$\mu_{filter} = \frac{C_1 - C_2}{C_1}$$

Where: C_1 is percentage of contaminates before the filter.

 C_2 is percentage of contaminates after the filter.

The efficiency of filers depends on the diameter of dust particles and number for each of air.

Methods of testing filters:

طرق اختبار لمرشحات

Three methods used to test the filters

1-Weight methods.

طريقة الوزنبة

2-Dust spot discoloration method

طريقة تغير اللون باستخدام ورقة الترشيح

3-D-O-P penetration method (DOP).

طريقة اختراق مادة (DOP)

Selection of filters:

اختيار الفلاتر

The selection of filter depends on:

1-Volume of dust and its density and types.

حجم الغبار ونوعيته وكثافته

2-Type of air conditioning process and degree of purity requirements.

نوع عملية التكييف الهواء ودرجة نقاوة المطلوبة

3-Method of cleaning.

طربقة تنظيف للفلتر

4-The required efficiency of filter.

الكفاءة المطلوبة للفلتر

5-The cost of labour and power and number of operation hours.

كلفة العمالة وعدد ساعات التشغبل للفلتر

Q6: Compare between different types of air filters: مقارنة بين مختلف انواع الفلاتر

Elements	Dry filters	Viscous filters	Electronic filters
efficiency	high	low	Very high
cost	high	simple	simple
Pressure difference	large	large	large
Age of filter	small	middle	long

Q7: State which are the statement true and which are false and correct it?

- a) Dry filter is used for block the particles of contimants from (0.3 to 0.9) micron. False, from (0.7-7)micron
- b) The efficiency of viscous filter is from (65 to 85%)

- c) The efficiency of filter is not effect by the volume and specific weight and concentration of dust particles. False, it effected by volume and shape and specific weight and construction of dust.
- d) The filter need maintenance when the flow is reduce by 10% or when the resistance increase by (2-3) of initial resistance. true
- e) Fine filter is used for block the particles of continuous from (0.05-0.3). true